



označenie/No.:  
MS/GME-FE/10/20

Číslo výtlačku/Copy No.:

MESAČNÁ SPRÁVA O KVALITE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
FERROENERGY s.r.o.  
ZA MESIAC OKTÓBER 2020

*MONTHLY ENVIRONMENTAL REPORT*  
*FERROENERGY s.r.o.*  
*OCTOBER 2020*

Gestor/Sponsor: <i>Ing. Jana Protivňáková</i> špecialista pre environmentálny rozvoj	Posudzovateľ/Assessor: <i>Ing. Soňa Köttelešová</i> referent pre environment a CO <sub>2</sub>	Schvaľovateľ/Approver: <i>Ing. Ján Novák</i> Riaditeľ pre nákup, investície a tech. rozvoj	Vydanie č./ Issue No.:
Dátum/Date: 05.11. 2020	Dátum/Date: 05.11.2020	Dátum/Date: 05.11.2020	Dátum vydania/ Date of issue:
Podpis/Signature: 	Podpis/Signature: 	Podpis/Signature: 	05.11.2020

**POPOL A TROSKOPOPOLČEKOVÁ ZMES vznikajúca na zariadeniach FERROENERGY s.r.o. v rámci výrobného cyklu**
*Ash and Slag-ash mixture originating in FERROENERGY s.r.o. during the production cycle*


DRUH TYPE	ZOSTATOK Z PREDCHÁDZ. OBDOBIA REMAINDER FROM PREVIOUS PERIOD	VÝSKYT OCCURRENCE	ZHODNOTENIE V USSK UTILIZATION IN USSK	PREDAJ SELLING	UKLADANIE NA DISPOSAL ONTO		SKLADOVANIE STORAGE	
					SKLÁDKY LANDFILLS	ODKALISKÁ IMPOUNDMENTS		
<i>október/OCTOBER</i>								
Popol <i>ash</i>	[t]	18 849	106	0	0	0	106	18 955
Troskopopolčeková zmes <i>Slag-ash mixture</i>	[t]	209 790**	0	0	0	0	0	209 790

\*\* - odborný odhad - Lagúny č.1 a č.3/Special estimate on Impoundments (Laguna number 1 and number 3)

**Komentár k tabuľke / Table Annotation:**
**VYSVETLENIE POJMOV/Explanation:**

- **Zostatok z predchádzajúceho obdobia:** celkové množstvo reziduí skladovaných na dočasných skladoch, resp. odkaliskách z predchádzajúceho obdobia.  
*Remainder from previous period: total amount of residues from the previous period still stored in temporary stocks or impoundments.*
- **Výskyt:** vzniknuté množstvo technologických reziduí za uvedené časové obdobie.  
*Occurrence: Amount of technological residues produced in a given period.*
- **Zhodnotenie v USSK:** reálne množstvo reziduí, ktoré sa zhodnotilo v hutníckom cykle USSK za uvedené časové obdobie.  
*Utilization in USSK: Real residues amount utilized in the metallurgical cycle of USSK in a given period.*
- **Predaj:** reálne množstvo reziduí, ktoré sa za uvedené časové obdobie odpredalo externým odberateľom.  
*Selling: Real residues amount sold to external companies in a given period.*
- **Ukladanie na odkaliská:** množstvo reziduí uložených na odkaliskách Mokrá halda za uvedené časové obdobie. Vzhľadom k tomu, že uložené reziduá sa po odsedimentovaní ťažia a následne zhodnocujú, odpredávajú resp. zneškodňujú na skládkach, je celé uložené množstvo reziduí premietnuté aj do skladovania.  
*Disposal in the impoundments: Amount of residues stored in the converter sludge impoundments or in impoundment Wet dump in a given period. Considering that after sedimentation the stored residues is mined and further treated, sold or disposed onto the landfills, the whole stored quantity of residues is also reflected in the storage figures.*
- **Skladovanie:** celkové množstvo reziduí uložených na dočasné sklady zásob.  
*Storage: Total amount of residues stored in temporary stocks.*
  - Popis špecifického rezidua:
    - Troskopopolčeková zmes - skladované množstvo pozostáva z aktuálneho množstva uloženého odpadu na odkalisku Mokrá halda.
  - Description of specific residues:
    - Slag-ash mixture - stored amount consists of current amount of waste in impoundment Wet dump.

## Emisie z Ferroenergy s.r. o. / Emissions from Ferroenergy s.r.o.

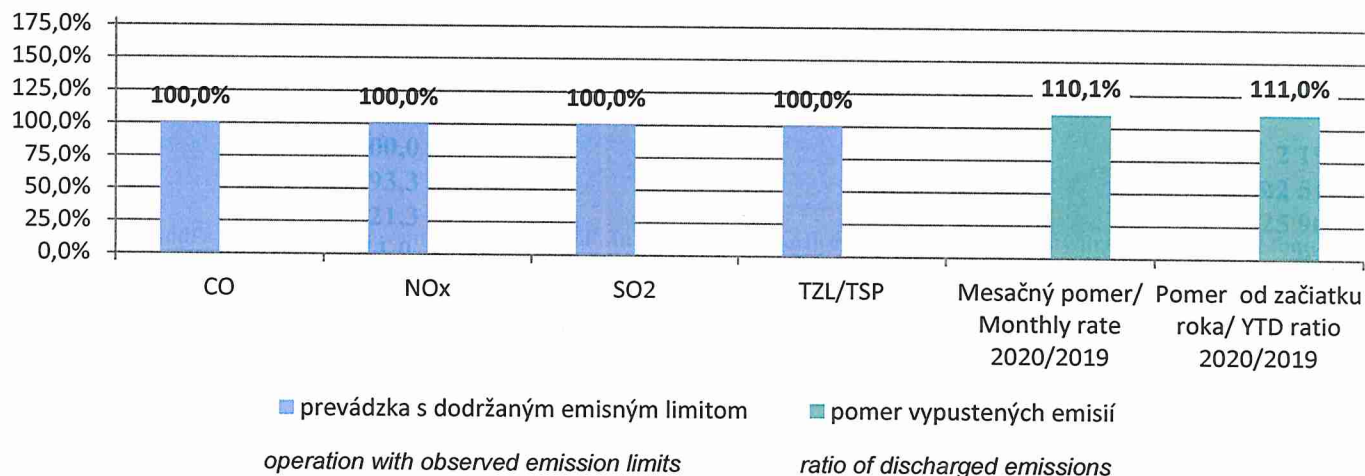

### PROTOKOLY EMISNÝCH HODNÔT Z AMS FERROENERGY S.R.O. PROTOCOLS OF EMISSION VALUES FROM FERROENERGY s.r.o. AMS

Zariadenie Facility	ZL Pollutant	EL* (mg/m <sup>3</sup> )	Počet prekročení EL Number of EL Exceedings	Namerané množstvo ZL (kg) Measured Pollutant Amount	
				Pri dodržanom EL október 2020 Observance of EL OCTOBER 2020	Pri dodržanom EL október 2019 Observance of EL OCTOBER 2019
<b>KOMÍN č. 1</b> Kotly K1 – K3 Smoke Stack No. 1 – Boilers K1-K3	CO	100,0	0	2 322,2	2 194,8
	NO <sub>x</sub>	193,3	0	24 076,8	22 515,6
	SO <sub>2</sub>	321,3	0	56 685,6	25 908,8
	TZL	11,0	0	596,3	982,0
<b>KOMÍN č. 5 –</b> kotel K6 Smoke Stack No. 2 – Boiler K6	CO	241,1	0	419,3	1 688,0
	NO <sub>x</sub>	193,7	0	7 767,2	17 010,4
	SO <sub>2</sub>	203,4	0	1 122,0	1 675,0
	TZL	19,2	0	95,0	187,9
<b>KOMÍN č. 3-</b> kotel K7 Smoke Stack No. 3-Boiler K7	CO	239,8	0	1 892,4	1882
	NO <sub>x</sub>	192,9	0	25 779,2	23 510,1
	SO <sub>2</sub>	205,6	0	4 989,6	1 108,0
	TZL	19,0	0	255,9	294,4
<b>KOMÍN č. 4-</b> kotel K6 Bypass Smoke Stack No. 4-Boiler K6 Bypass	CO	-	0	0	0
	NO <sub>x</sub>	-	0	0	0
	SO <sub>2</sub>	-	0	0	0
	TZL	-	0	0	0
<b>KOMÍN č. 4-</b> kotel K7 Bypass Smoke Stack No. 4-Boiler K7 Bypass	CO	-	0	0	0
	NO <sub>x</sub>	-	0	0	0
	SO <sub>2</sub>	-	0	0	0
	TZL	-	0	0	0
	Suma		0	124 879,5	98 957,0

\*- emisný limit podľa rozhodnutia Slovenskej inšpekcie ŽP, Inšpektorát ŽP Košice (modifikovaný vážený priemer emisných limitov)  
/ the emission limit of pollution is specified by Slovak Environmental Inspection, branch Košice





**Vysvetlivky/Comments:**

- **AMS** - automatizovaný monitorovací systém / *automatic monitoring system*
- **TZL** - tuhé znečisťujúce látky / *total solid particulates*
- **ZL** - znečisťujúca látka / *pollutant*
- **EL** - emisný limit / *emission limit*
- **Mesačný pomer / Monthly rate 2020/2019** – podiel vypustených špecifických emisií (kg emisií na GJ vyrobeného tepla) za hodnotený mesiac roka k vypusteným špecifickým emisiám za ten istý mesiac predchádzajúceho roka. / *the portion of discharged specified emissions (kilograms of emissions per 1 GJ of produced heat) for the evaluated month of the year to the discharged specific emissions for the same month of the previous year*
- **Pomer od začiatku roka / YTD ratio 2020/2019** – podiel vypustených špecifických emisií (kg emisií na GJ vyrobeného tepla) od začiatku hodnoteného roka k vypusteným špecifickým emisiám od začiatku predchádzajúceho roka / *the portion of discharged specified emissions (kilograms of emissions per 1 GJ of produced heat) from the beginning of the evaluated year to the discharged specific emissions from the beginning of the previous year.*

**Výsledky externých oprávnených meraní emisií**  
*External Mandatory Air Monitoring Results*

Miesto merania <i>Place of measurement</i>	Znečisťujúca látka <i>Pollutant</i>	Emisný limit (mg/m <sup>3</sup> ) <i>Emission limit</i>	Zhodnotenie <i>Evaluation</i>
Ferroenergy/Kotel PK6, funkčné skúšky AMS - Boiler#6, AMS testing	SO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub>	-	súlad <i>compliance</i>
Ferroenergy/Kotel PK3, funkčné skúšky AMS - Boiler#3, AMS testing	SO <sub>2</sub> , TZL/TSP	-	súlad <i>compliance</i>
Ferroenergy/ Kotel PK7, komín 3, 4 bypass, funkčné skúšky AMS - Boiler#7, stack #3, stack #4 bypass, AMS testing	SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, Hg, TZL/TSP	-	súlad <i>compliance</i>

**KOMENTÁR (REMARKS):**

V priebehu hodnoteného mesiaca nedošlo k žiadnej ekologickej havárii a nebolo štátnou správou započaté konanie za porušenie legislatívy v oblasti životného prostredia.

*During the evaluated month did not occur any ecological accident and state authorities didn't begin any hearing for legislation violation in the field of environment.*

**PRÍLOHY (ANNEXES):**

Príloha č. 1 (mesačné protokoly emisných hodnôt z AMS kotlov) / *Annex no 1. (monthly protocols emission values of AMS boiler)*

## Mesačný protokol emisného monitorovania K7 za :

10.2020

Prevádzkovateľ: Ferroenergy s.r.o.

Meracie miesto: Kotel K7

Palivo		PU, ZP, KP			
ZL	PHH - 60min.	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL
EL - Priemerná mesačná hodnota	[mg/m <sup>3</sup> <sub>nd</sub> ]	239,8	192,9	205,6	19,0
l - interval spoľahlivosti	[%EL]	10	20	20	30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I		703 / 1	704 / 0	703 / 1	704 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E		704/3/10	704/3/10	704/3/10	704/3/10
% PHH F z N <sub>stabil</sub>		0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I		31 / 0	31 / 0	31 / 0	31 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		31/0/0	31/0/0	31/0/0	31/0/0
c - priem. hm. koncentrácia ZL ≤ EL	[mg/m <sup>3</sup> <sub>ns</sub> ]	13,6	185,4	35,9	1,8
množstvo ZL ≤ EL	[kg]	1 892,4	25 779,2	4 989,6	255,9
Q Spalin ≤ EL	[tis. Nm <sup>3</sup> ]	139 056	139 056	139 056	139 056
c - priem. hm. koncentrácia ZL > EL	[mg/m <sup>3</sup> <sub>ns</sub> ]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL > EL	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin > EL	[tis. Nm <sup>3</sup> ]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[tis. Nm <sup>3</sup> ]	0	0	0	0

Poč hodín za mesiac - ustálený chod : 708							PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m <sup>3</sup> <sub>nd</sub> ]			
Stav:	Bez	Ust	Náb	ZmQ	Vyp.	Odst	PU, ZP, KP			
Deň	-	'''	N	Q	V	Z	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL
1-10-20	0	21	0	3	0	0	27,0	182,7	46,0	2,2
2-10-20	0	24	0	0	0	0	13,6	181,8	38,4	2,1
3-10-20	0	24	0	0	0	0	13,1	168,6	32,9	2,1
4-10-20	1	21	1	0	0	1	19,1	159,5	28,9	2,1
5-10-20	0	23	0	1	0	0	17,2	159,7	21,4	1,9
6-10-20	0	24	0	0	0	0	10,7	184,3	39,9	1,4
7-10-20	0	23	0	1	0	0	7,8	183,6	29,6	1,5
8-10-20	0	23	0	1	0	0	10,2	187,6	36,0	1,5
9-10-20	0	22	0	2	0	0	11,4	180,7	35,4	1,5
10-10-20	0	20	0	4	0	0	21,3	163,7	31,6	1,6
11-10-20	0	23	0	1	0	0	18,5	187,1	33,4	1,6
12-10-20	0	21	0	3	0	0	15,4	191,7	40,2	1,5
13-10-20	0	23	0	1	0	0	15,1	178,4	39,2	1,5
14-10-20	0	24	0	0	0	0	18,4	167,9	43,8	1,4
15-10-20	0	23	0	1	0	0	18,0	179,8	39,0	1,4
16-10-20	0	24	0	0	0	0	31,8	187,1	35,7	1,3
17-10-20	0	23	0	1	0	0	30,8	186,4	50,2	1,4
18-10-20	0	23	0	1	0	0	43,1	173,1	46,2	2,0
19-10-20	0	23	0	1	0	0	8,6	185,2	31,1	1,4
20-10-20	0	23	0	1	0	0	7,3	181,4	36,2	1,5
21-10-20	0	22	0	2	0	0	5,5	177,8	30,8	1,9
22-10-20	0	22	0	2	0	0	5,3	184,9	37,2	2,3
23-10-20	0	23	0	1	0	0	5,4	185,1	35,2	2,5
24-10-20	0	24	0	0	0	0	4,1	162,1	30,9	2,3
25-10-20	0	25	0	0	0	0	2,5	160,0	32,4	2,4
26-10-20	0	22	0	2	0	0	2,5	175,2	32,2	2,3
27-10-20	0	24	0	0	0	0	4,6	187,8	32,6	2,0
28-10-20	0	24	0	0	0	0	6,3	193,0	24,2	2,0
29-10-20	0	23	0	1	0	0	6,0	192,5	25,0	2,1
30-10-20	0	22	0	2	0	0	5,6	190,4	29,2	2,2
31-10-20	0	22	0	2	0	0	4,5	190,3	26,2	2,0
<b>SUMA</b>	<b>1,</b>	<b>708,</b>	<b>1,</b>	<b>34,</b>	<b>0,</b>	<b>1,</b>	<b>13,3</b>	<b>179,7</b>	<b>34,6</b>	<b>1,8</b>

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky)
N	nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH>1,1.EL+I

Dátum PDH > 1,1.EL + I	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL
	x	x	x	x



Mesačný protokol emisného monitorovania K7<sub>BYPAS</sub> Z : 10.2020

Prevádzkovateľ: Ferroenergy s.r.o.

Meracie miesto: K7 - Bypassový komín

Palivo		PU, ZP, KP			
ZL	PHH - 60min.	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL
EL - Priemerná mesačná hodnota	[mg/m <sup>3</sup> <sub>nr</sub> ]	-	-	-	-
l - interval spoľahlivosti	[%EL]	10	20	20	30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I		-	-	-	-
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E		0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0
% PHH F z N <sub>stabil</sub>		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I		-	-	-	-
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		0/0/31	0/0/31	0/0/31	0/0/31
c - priem. hm. koncent. ZL ≤ EL	[mg/m <sup>3</sup> <sub>ns</sub> ]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL ≤ EL	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalín ≤ EL	[tis. Nm <sup>3</sup> ]	0	0	0	0
c - priem. hm. koncent. ZL > EL	[mg/m <sup>3</sup> <sub>ns</sub> ]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL > EL	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalín > EL	[tis. Nm <sup>3</sup> ]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalín (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[tis. Nm <sup>3</sup> ]	0	0	0	0

Počet hod. za mesiac - cez bypas.komín :							PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m <sup>3</sup> <sub>nr</sub> ]							
Stav:	Bez	Ust	Náb	ZmQ	Vyp.	Odst	PU, ZP, KP							
Deň	-	'''	N	Q	V	Z	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL				
1-10-20	0,	21,	0,	3,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
2-10-20	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
3-10-20	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
4-10-20	1,	21,	1,	0,	0,	1,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
5-10-20	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
6-10-20	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
7-10-20	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
8-10-20	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
9-10-20	0,	22,	0,	2,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
10-10-20	0,	20,	0,	4,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
11-10-20	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
12-10-20	0,	21,	0,	3,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
13-10-20	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
14-10-20	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
15-10-20	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
16-10-20	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
17-10-20	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
18-10-20	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
19-10-20	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
20-10-20	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
21-10-20	0,	22,	0,	2,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
22-10-20	0,	22,	0,	2,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
23-10-20	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
24-10-20	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
25-10-20	0,	25,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
26-10-20	0,	22,	0,	2,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
27-10-20	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
28-10-20	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
29-10-20	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
30-10-20	0,	22,	0,	2,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
31-10-20	0,	22,	0,	2,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
<b>SUMA</b>	<b>1,</b>	<b>708,</b>	<b>1,</b>	<b>34,</b>	<b>0,</b>	<b>1,</b>								

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky )
N	nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 )
	platná PDH
G	PDH>1,1.EL+I (nepouž.)

Mesačný protokol emisného monitorovania K6<sub>BYPAS</sub> Z : 10.2020

Prevádzkovateľ: Ferroenergy s.r.o.

Meracie miesto: K6 - Bypassový komín

Palivo	PHH - 60min.	PU, ZP, KP			
		CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL
ZL					
EL - Priemerná mesačná hodnota	[mg/m <sup>3</sup> <sub>nr</sub> ]	-	-	-	-
l - interval spoľahlivosti	[%EL]	10	20	20	30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I		-	-	-	-
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E		0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0
% PHH F z N <sub>stabil</sub>		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I		-	-	-	-
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		0/0/31	0/0/31	0/0/31	0/0/31
c - priem. hm. koncent. ZL ≤ EL	[mg/m <sup>3</sup> <sub>ns</sub> ]	39,8	56,9	7,7	44,0
množstvo ZL ≤ EL	[kg]	20,3	29,0	3,9	22,4
Q Spalín ≤ EL	[tis. Nm <sup>3</sup> ]	509	509	509	509
c - priem. hm. koncent. ZL > EL	[mg/m <sup>3</sup> <sub>ns</sub> ]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL > EL	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalín > EL	[tis. Nm <sup>3</sup> ]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalín (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[tis. Nm <sup>3</sup> ]	0	0	0	0

Počet hod. za mesiac - cez bypas.komín :							PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m <sup>3</sup> <sub>nr</sub> ]					
Stav:	Bez	Ust	Náb	ZmQ	Vyp.	Odst	PU, ZP, KP					
Deň	-	'''	N	Q	V	Z	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL		
1-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
2-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
3-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
4-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
5-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
6-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
7-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
8-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
9-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
10-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
11-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
12-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
13-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
14-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
15-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
16-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
17-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
18-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
19-10-20	24,	0,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
20-10-20	7,	12,	5,	0,	5,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
21-10-20	0,	22,	0,	2,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
22-10-20	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
23-10-20	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
24-10-20	0,	21,	0,	3,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
25-10-20	0,	19,	0,	6,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
26-10-20	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
27-10-20	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
28-10-20	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
29-10-20	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
30-10-20	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
31-10-20	0,	22,	0,	2,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
<b>SUMA</b>	<b>463,</b>	<b>259,</b>	<b>5,</b>	<b>18,</b>	<b>5,</b>	<b>0,</b>						

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky)
N	nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH>1,1.EL+I (nepouž.)



## Mesačný protokol emisného monitorovania K6 za :

10.2020

Prevádzkovateľ: Ferroenergy s.r.o.

Meracie miesto: Kotel K6

Palivo		PU, ZP, KP			
ZL	PHH - 60min.	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL
EL - Priemerná mesačná hodnota	[mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub> ]	241,1	193,7	203,4	19,2
l - interval spofahlivosti	[%EL]	10	20	20	30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I		257 / 0	257 / 0	257 / 0	257 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E		257/1/5	257/1/5	257/1/5	257/1/5
% PHH F z N <sub>stabil</sub>		0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I		12 / 0	12 / 0	12 / 0	12 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		12/0/19	12/0/19	12/0/19	12/0/19
c - priem. hm. koncent. ZL ≤ EL	[mg/m <sup>3</sup> <sub>ns</sub> ]	9,8	182,2	26,3	2,2
množstvo ZL ≤ EL	[kg]	419,3	7 767,2	1 122,0	95,0
Q Spalin ≤ EL	[tis. Nm <sup>3</sup> ]	42 637	42 637	42 637	42 637
c - priem. hm. koncent. ZL > EL	[mg/m <sup>3</sup> <sub>ns</sub> ]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL > EL	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin > EL	[tis. Nm <sup>3</sup> ]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[tis. Nm <sup>3</sup> ]	0	0	0	0

Poč hodín za mesiac - ustálený chod : 259							PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m <sup>3</sup> <sub>n</sub> ]			
Stav:	Bez	Ust	Náb	ZmQ	Vyp.	Odst	PU, ZP, KP			
Deň	-	'''	N	Q	V	Z	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL
1-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
6-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
7-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
9-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
11-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
12-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
13-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
14-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
15-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
16-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
17-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
18-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
19-10-20	24	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-10-20	7	12	5	0	5	0	28,9	178,8	6,8	2,1
21-10-20	0	22	0	2	0	0	11,6	179,0	18,8	1,7
22-10-20	0	24	0	0	0	0	10,7	183,2	32,2	1,7
23-10-20	0	23	0	1	0	0	10,4	180,4	22,8	1,8
24-10-20	0	21	0	3	0	0	16,3	167,5	17,7	2,2
25-10-20	0	19	0	6	0	0	12,8	177,8	34,9	4,0
26-10-20	0	23	0	1	0	0	7,6	176,1	33,4	2,8
27-10-20	0	23	0	1	0	0	6,9	178,1	26,5	0,8
28-10-20	0	23	0	1	0	0	5,7	172,8	27,9	0,9
29-10-20	0	24	0	0	0	0	6,8	180,1	26,0	0,9
30-10-20	0	23	0	1	0	0	5,3	178,7	32,6	0,8
31-10-20	0	22	0	2	0	0	7,0	181,4	21,5	0,5
<b>SUMA</b>	<b>463</b>	<b>259</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10,8</b>	<b>177,8</b>	<b>25,1</b>	<b>1,7</b>

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky)
N	nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > 1,1.EL+I

Dátum PDH > 1,1.EL + I	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL
	x	x	x	x



Mesačný protokol emisných hodnôt pre komín K 01 (PK1-PK3) za : 10.2020

Prevádzkovateľ: Ferroenergy s.r.o.

Meracie miesto: Komín K 01 (PK1-PK3)

Palivo		KoP, KP, VPP, ZP			
PHH (Priemerná hodinová hodnota)	PHH 60min	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL
EL - Priemerná mesačná hodnota	[mg/m <sup>3</sup> ]	100,0	193,3	321,3	11,0
I	[%EL]	10	20	20	30
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		31 / 0 / 0	31 / 0 / 0	31 / 0 / 0	31 / 0 / 0
N 48HP Valid / N 48HP N		31 / 0	31 / 0	31 / 0	31 / 0
N 48HP < 1,1*EL / N 48HP > 1,1*EL		31 / 0	31 / 0	31 / 0	31 / 0
N / %PHH F (nepl.)		0/0,0	0/0,0	0/0,0	0/0,0
N PHH Valid / N PHH E (náhr.)		739/0	739/0	739/0	739/0
N / %PDH F (nepl.)		0/0,0	0/0,0	0/0,0	0/0,0
c - priem. hm. koncent. ZL ≤ EL	[mg/m <sup>3</sup> ]	5,0	51,8	122,1	1,3
množstvo ZL ≤ EL	[kg]	2 322,2	24 076,8	56 685,6	596,3
Q Spalin ≤ EL	[tis. m <sup>3</sup> ]	464 406	464 406	464 406	464 406
c - priem. hm. koncent. ZL > EL	[mg/m <sup>3</sup> ]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL > EL	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin > EL	[tis. m <sup>3</sup> ]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezisť údaje)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezisť údaje)	[tis. Nm <sup>3</sup> ]	0	0	0	0

Stav:	PK1/PK2/PK3						PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m <sup>3</sup> ]				48 hodinové priemerné hodnoty [mg/m <sup>3</sup> ]			
	Bez	Ust	Nab	ZmQ	Odst	Z	KoP, KP, VPP, ZP				KoP, KP, VPP, ZP			
							CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL	CO	NO <sub>x</sub>	SO <sub>2</sub>	TZL
Deň	-	" "	N	Q	Z		(PK1-PK3)	(PK1-PK3)	(PK1-PK3)	(PK1-PK3)	(PK1-PK3)	(PK1-PK3)	(PK1-PK3)	(PK1-PK3)
1-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	8,5	77,1	156,0	1,4	5,7	93,3	166,9	1,5
2-10-20	0/10/0	24/13/24	0/0/0	0/0/0	0/1/0	0/0/0	5,8	101,6	169,3	1,9	7,1	89,3	162,6	1,6
3-10-20	0/24/0	24/0/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	6,8	79,1	186,6	2,4	6,3	90,3	177,9	2,1
4-10-20	0/17/0	24/3/22	0/4/0	0/0/2	0/0/0	0/0/0	8,1	94,3	201,5	2,6	7,4	86,7	194,0	2,5
5-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	3,6	70,4	154,0	1,5	5,9	82,3	177,7	2,1
6-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	7,1	49,7	128,1	1,6	5,4	60,0	141,0	1,5
7-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	5,5	62,2	148,9	1,7	6,3	56,0	137,5	1,6
8-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	4,2	82,8	158,0	1,9	4,8	72,5	157,5	1,8
9-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	4,5	69,2	161,9	1,8	4,4	76,0	164,9	1,9
10-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	4,1	72,3	151,7	1,6	4,3	70,7	156,8	1,7
11-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	4,1	71,7	136,9	1,3	4,1	72,0	144,3	1,5
12-10-20	11/0/0	12/24/24	0/0/0	0/0/0	1/0/0	0/0/0	5,7	104,5	222,0	1,5	4,9	88,1	179,4	1,4
13-10-20	7/0/0	14/24/20	3/0/0	0/0/4	0/0/0	0/0/0	9,4	115,9	255,5	1,5	7,5	110,2	238,7	1,5
14-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	7,1	105,7	292,3	1,4	8,2	110,8	273,9	1,5
15-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	5,1	127,7	216,9	1,3	6,1	116,7	254,6	1,3
16-10-20	0/0/0	15/24/24	0/0/0	9/0/0	0/0/0	0/0/0	5,4	116,4	174,3	1,8	5,3	122,1	195,6	1,5
17-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	5,2	81,6	165,8	1,7	5,3	89,0	170,0	1,7
18-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	4,6	65,2	135,7	1,8	4,9	73,4	150,8	1,7
19-10-20	0/0/0	22/24/24	0/0/0	2/0/0	0/0/0	0/0/0	5,4	70,5	134,7	1,7	5,0	67,9	135,2	1,7
20-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	5,5	46,9	141,0	1,6	5,4	58,7	137,9	1,7
21-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	9,4	31,0	113,0	1,6	7,4	39,0	127,0	1,6
22-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	7,4	50,5	147,3	1,6	8,4	40,8	130,2	1,6
23-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	5,6	36,1	135,3	1,6	6,5	43,3	141,3	1,6
24-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	4,6	51,1	155,6	1,6	5,1	43,6	145,4	1,6
25-10-20	0/0/0	25/25/25	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	4,1	79,0	199,0	1,6	4,3	65,1	177,3	1,6
26-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	6,6	71,8	199,6	1,8	5,3	75,4	199,3	1,7
27-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	5,4	59,4	197,6	1,6	6,0	65,6	198,6	1,7
28-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	3,9	49,9	142,3	1,5	4,6	54,6	169,9	1,6
29-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	2,6	65,8	148,7	1,6	3,2	57,9	145,5	1,6
30-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	2,0	70,0	138,8	1,6	2,3	67,9	143,7	1,6
31-10-20	0/0/0	24/24/24	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	1,5	47,2	116,1	1,5	1,8	58,6	127,4	1,6
<b>SUMA</b>	<b>18/51/0</b>	<b>712/689/739</b>	<b>314/0</b>	<b>110/6</b>	<b>1/1/0</b>		<b>5,4</b>	<b>73,4</b>	<b>167,5</b>	<b>1,7</b>				

Označenie PDH, 48HP, PMH	
F	neplátná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálené prevádzky)
N	nevýhodnená PDH, 48HP, PMH
	plátná PDH, 48HP, PMH
G	PDH+EL (48HP>1,1 EL), PMH+EL